


AUTORISATION D'ACCÈS DES VISITEURS



Centrale nucléaire de Tihange

Département Care
Service Prévention et Protection
Protection Physique et Accès (Sécurité Nucléaire)
cnt.acces@bnl.engie.com
Tél. : +32 (0)85 24 34 88

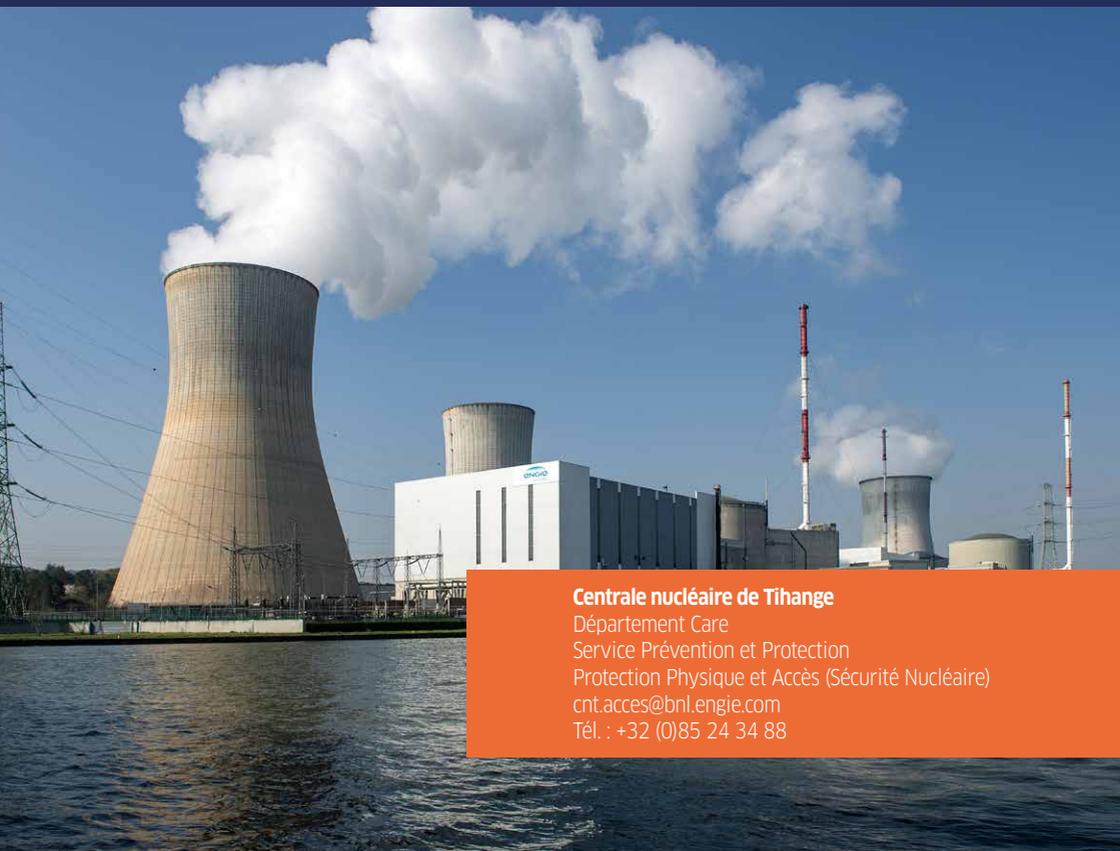

SI ACCÈS ZONE TECHNIQUE (P2) /
IF ACCESS IN THE TECHNICAL ZONE (P2)



URGENCE - EMERGENCY 4444

REPÉREZ LES LOCAUX ET POINTS DE REGROUPEMENT
LOCATE LOCAL AND ASSEMBLY POINTS

MISE À L'ABRI



LOCAL DE
REGROUPEMENT

EVACUATION



POINT DE
REGROUPEMENT
EXTERIEUR

INTERVENTION



EPI

(EQUIPE DE PREMIÈRE INTERVENTION)



REPRISE DU TRAVAIL

FIN D'ALERTE



Un visiteur ne peut ni toucher aux équipements,
ni réaliser un acte technique.

A visitor can not touch the equipments,
not make a technical act.

Een bezoeker mag geen technische uitrustingen aanraken
of handelingen uitvoeren.

Ein Besucher darf das Gerät weder berühren noch manipulieren.

Nom		Prénom	
Société		N° carte identité ou passeport	
N° badge	Date	Accès P2 Accompagnement*	Oui
			Non

* Si accès aux zones techniques, une habilitation de sécurité est exigée ainsi qu'un accompagnement à partir du BCA


Nom du ou des visité(s)	Lieu(x) de visite	Heure de début de visite	Heure de fin de visite	Signature du visité
		h	h	
		h	h	
		h	h	

Tout visiteur accompagné doit être muni d'un badge de couleur orange.
L'escorte s'engage à l'accompagner pendant toute la durée de la visite.

POUR PRISE DE CONNAISSANCE :

Heure entrée	Heure sortie
h	h
Signature du visiteur après lecture des consignes de sécurité	

Standard téléphonique
11
Gardiennage/réception
2975

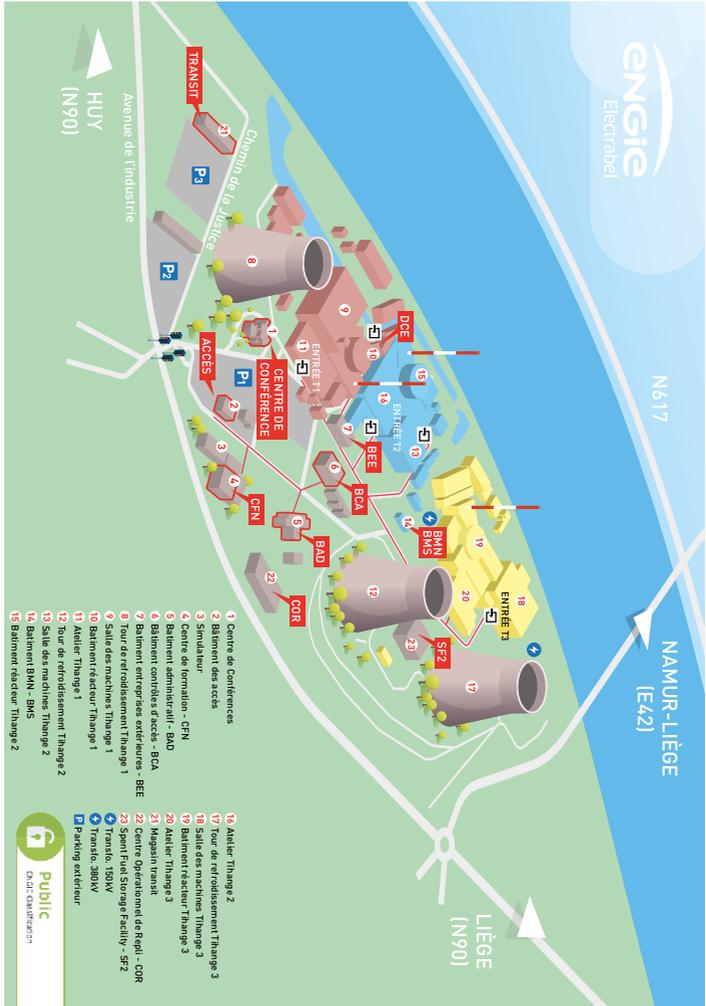

- 1 Centre de conférences
- 2 Bâtiment des accès
- 3 Simulateur
- 4 Centre de formation - CFN
- 5 Bâtiment administratif - BAD
- 6 Bâtiment contrôles d'accès - BOA
- 7 Bâtiment entrées extérieures - BEE
- 8 Tour de refroidissement Tihange 1
- 9 Salle des machines Tihange 1
- 10 Bâtiment réacteur Tihange 1
- 11 Atelier Tihange 1
- 12 Tour de refroidissement Tihange 2
- 13 Salle des machines Tihange 2
- 14 Bâtiment BHM - BMS
- 15 Bâtiment réacteur Tihange 2
- 16 Atelier Tihange 2
- 17 Tour de refroidissement Tihange 3
- 18 Salle des machines Tihange 3
- 19 Bâtiment réacteur Tihange 3
- 20 Atelier Tihange 3
- 21 Magasin transit
- 22 Centre Opérationnel de Réglé - COR
- 23 Spent Fuel Storage Facility - SF2
- 24 Transit 308KV
- 25 Bâtiment 308KV
- 26 Parking extérieur



Public
dur. Centrales

Accès des personnes physiques (piétons) :
passage par les tourniquets
En cas de problème, appel aux gardes via les téléphones
des tourniquets.

PARCOURS



Point de regroupement
extérieur



Local de regroupement
intérieur

**LA DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE DE
LA CENTRALE REGORGE
D'INFORMATIONS.**
Consultez-la ici :



La police et la société G4S sont présentes en permanence sur le site de Tihange. Toute personne se trouvant dans ce périmètre est susceptible de se faire contrôler et a l'obligation d'y répondre favorablement.

Folder non exhaustif issu de procédures complexes
Réf.: ZNO 10010157592.000 - Editeur : BECT Care Protec. Phys. & Accès (Sécurité Nucléaire)
Suggestions d'améliorations : cnt.acces@bnl.engie.com

